


ŚREDNIA TWARDOŚĆ WODY WODOCIĄGOWEJ W GMINIE WEJHEROWO*

System	Twardość		
	[mg CaCO ₃ /l]	[mmol/l]	Stopień twardości
Reszki (miejscowości: Reszki, Gniewowo, Zbychowo, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski)	187	1,87	miękka/średnio - twarda
Kapino (miejscowość: Kapino)	251	2,51	średnio - twarda
Sopieszyno (miejscowości: Sopieszyno, Ustarbowo, część Gowina)	188	1,88	miękka/średnio - twarda
Pętkowice (miejscowości: Pętkowice, Gowino)	181	1,81	miękka/średnio - twarda
Łężyce (miejscowość: Łężyce)	159	1,59	miękka/średnio - twarda
Góra (Miejscowość: Góra (bez Paradyża))	185	1,85	miękka/średnio - twarda
PEWIK Gdynia (miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra (Paradyż), Kniewo, Zamostne, Warszkowo, część m. Gowino (Zaciszne Zalesie))	221	2,21	średnio - twarda

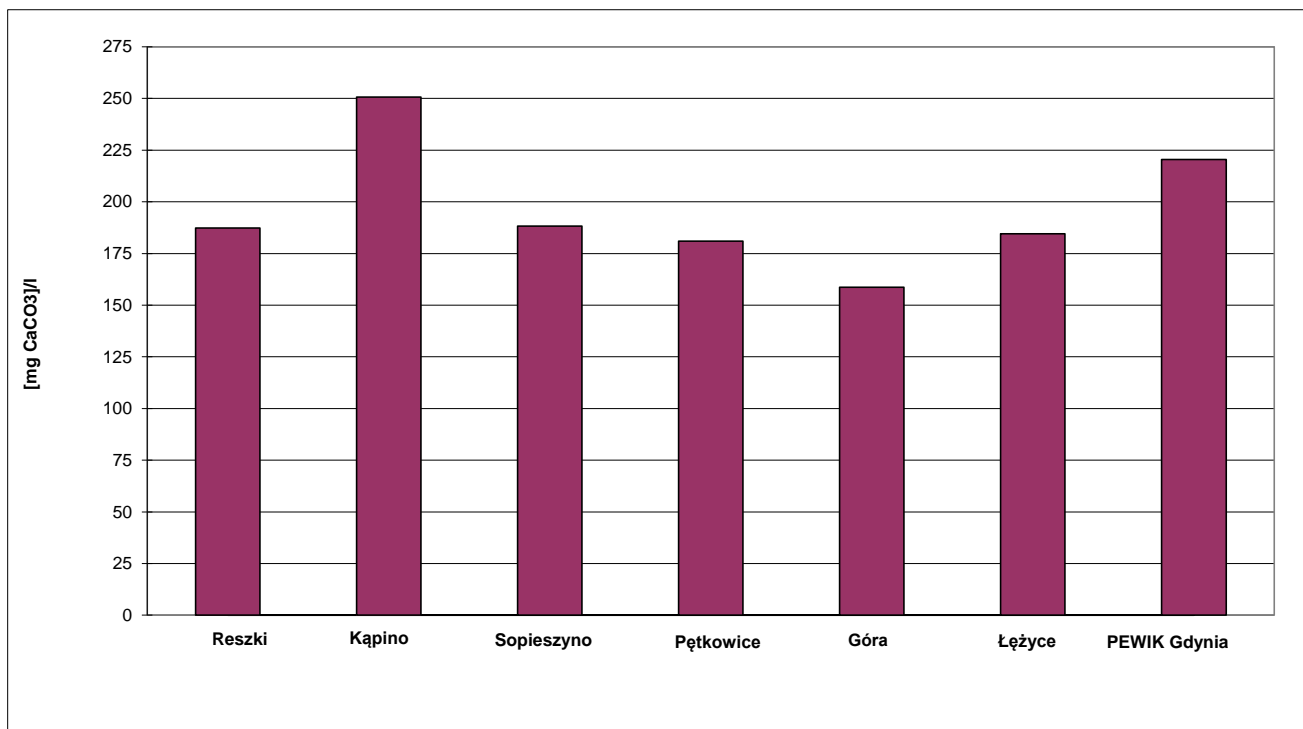

dopuszczalna wartość w wodzie pitnej: 500 [mg CaCO₃/l]

* średnia na podstawie badań z lat 2015-2017