
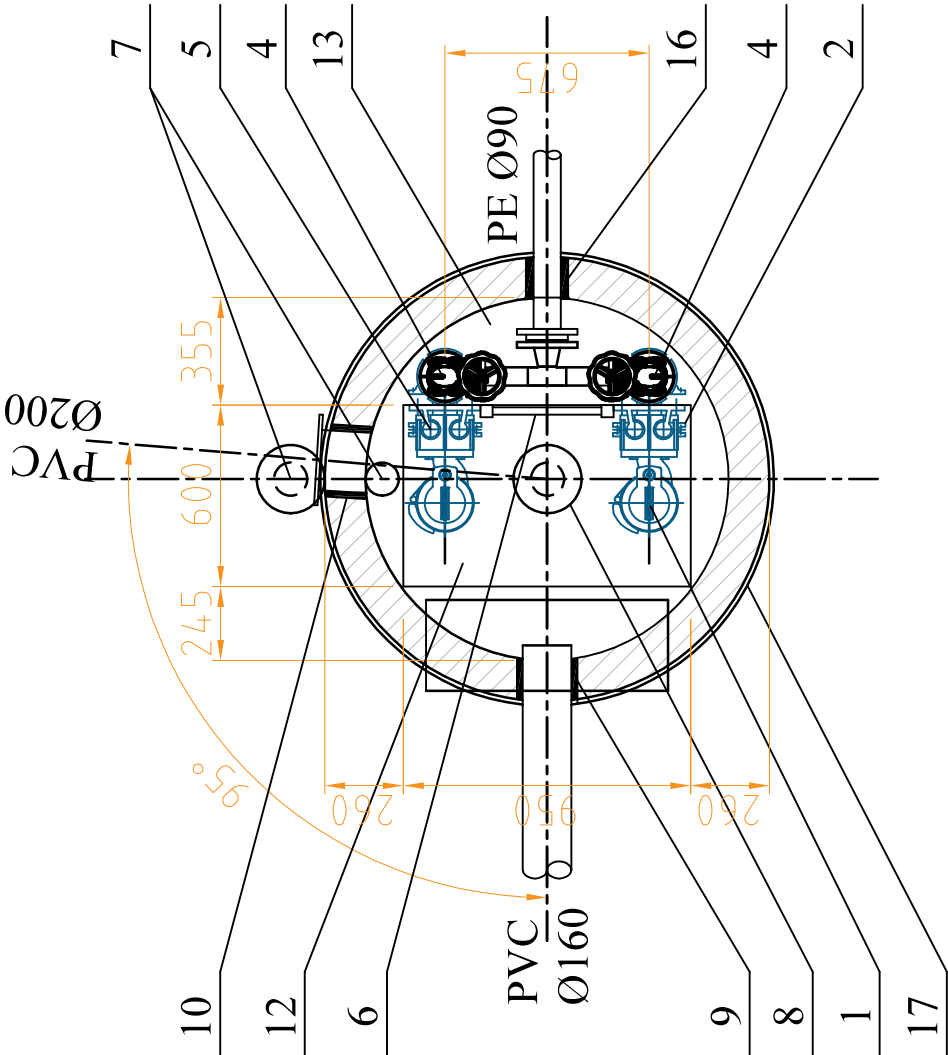


Nr	Wyszczególnienie wyposażenia	Ilość
1	Pompa Grundfos SLV.65.65.11.2.50B	2
2	Stopa przegajająca pompy	2
3	Pion tłoczny Ø 60,3x2,0 stal nierdzewna	2
4	Zawór Combi 11 DN50	2
5	Prowadnice pomp 1 1/2" stal nierdzewna	4
6	Drabina żłazowa stal nierdzewna	1
7	Pion wentylacji nawiewnej PVC DN100	1
8	Pion wentylacji wywiewnej PVC DN100	1
9	Przejście szczelne dla kanału wlotowego DN160	1
10	Przejście szczelne dla kanału wlotowego DN200	1
11	Przejście szczelne rury osłonowej kabli PVC Ø100	1
12	Pokrywa wjazdu ze stali nierdzewnej	1
13	Sterownica przepompowni	1
14	Podpora rurowa (przepust) DN100 sterownicy	1
15	Przepust kablowy PVC DN100	1
16	Przejście szczelne dla rurociągu tłocznego DN90	1
17	Zbiornik przepompowni Ø1200 H=3820mm	1



SAREKO Pumps Service Adam Kamarski 84-200 Wejherowo ul. Kochanowskiego 15/54 tel. 502-508-752	Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku Urzędu Gminy w Wejherowie przy ul. Transportowej 1	
	Przepompownia ścieków	
	Data: Grudzień 2017r.	Rys. nr 3
Projektant: mgr inż. Adam Kamarski	upr. nr ewid. 3295/Gd/88, 2434/Gd/86	