

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

**Uwaga:** Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

dot. Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul. Transportowej 1

**I. Przedmiotem zamówienia jest:**

opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie przy ul. Transportowej 1 wraz z przepompownią ścieków.

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę przyłącza kanalizacyjnego polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul. Transportowej 1.

**2. Zakres zamówienia:**

Określono w WT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nr. TT-506-We-3790/2017

**II. Termin realizacji zamówienia:**

Przewidywany termin realizacji całości zadania do 15 października 2017r.

**III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**


1. W formularzu oferty należy podać cenę netto za realizację całego zamówienia o których mowa w załączonych do zaproszenia załącznikach oraz wszelkich kosztów koniecznych do poniesienia przy wykonywaniu zadania, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie).
- Do ceny oferty Oferent wliczy wszelkie koszty związane z realizacją zadania konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zadania.

**IV. Pozostałe informacje.**

1. Na podstawie załączonych dokumentów prosimy o dokonanie wyceny wraz z określeniem terminu wykonania.
2. Wypełniony (podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań) formularz ofertowy przesłać mailem: [oferty@ug.wejherowo.pl](mailto:oferty@ug.wejherowo.pl) do dnia **24.08.2017r. godz.10.30**
3. W przypadku korzystnej oferty dla Zamawiającego zostanie zawarta umowa z Gminą Wejherowo.

Upoważniony pracownik do nadzoru nad realizacją zadania z ramienia Gminy:  
Janusz Kutylowski - insp. ds. inwestycji  
Referat Inżynierii Środowiska  
tel. 058 677 97 47

Z poważaniem.  
Kierownik  
Referatu Inżynierii Środowiska  
mgr inż. Tomasz Drodowski

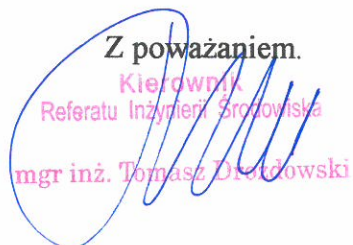

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy zał. nr 1
2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci
3. Zgoda na włączenie do studni firmy GRAAL
4. Wyciąg z mapy zasadniczej

**FORMULARZ OFERTY**

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie przy ul. Transportowej 1

Wejherowo, dnia .....

PIECZĄTKA FIRMOWA OFERENTA

**URZĄD GMINY WEJHEROWO*****UL. Osiedle Przyjaźni 6*****WEJHEROWO****OFERTA**

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego w miejscowości Wejherowo przy ul. Transportowej 1. Oferujemy wykonanie wymienionego zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zaproszeniu za cenę:

netto: ..... zł.

(słownie: .....

oraz obowiązujący podatek VAT (23%) w kwocie: .....

słownie: .....

**Łącznie (brutto)** .....


1. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji na okres ..... miesięcy od dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w czasie ..... dni kalendarzowych.
3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie.
4. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Data:.....

-----  
pełna nazwa firmy Oferenta

-----  
(podpis/y uprawnionych przedstawicieli oferenta)



	<b>PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.</b> ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia tel. cent. (58) 66 87 311	Numer warunków <b>TT-506-We-3790/2017</b> <small>(kom - 506 - kod miasta - m.rok)</small>	
		Data wydania warunków <b>09.03.2017</b> <small>(dd-mm-rrrr)</small>	Termin ważności warunków <b>09.03.2019</b> <small>(dd-mm-rrrr)</small>

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

<b>A. DANE ZLECENIODAWCY (płatnika faktury)</b>	
Imię i nazwisko / nazwa firmy	<b>GINA WEJHEROWO</b>
Adres korespondencyjny <small>(ulica - nr - miejscowość - kod pocztowy)</small>	<b>Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO</b>
<b>B. DANE INWESTORA/USŁUGOBIORCY</b>	
Imię i nazwisko / nazwa firmy	<b>GINA WEJHEROWO</b>
Adres zamieszkania/siedziby firmy <small>(ulica - nr - miejscowość - kod pocztowy)</small>	<b>Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO</b>
<b>C. DANE O NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANEJ INWESTYCJI</b>	
Adres przyłączanej nieruchomości <small>(ulica - nr - miejscowość - kod pocztowy - nr działki)</small>	<b>ul. Transportowa 1, dz. nr 5/1 84-200 WEJHEROWO</b>
Opis obiektu budowlanego	<b>budynek biurowy</b>
Przeznaczenie wody:	<b>woda na cele bytowo-gospodarcze</b>
Rodzaj ścieków:	<b>bytowe</b>
<b>D. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA</b>	
W zakresie doprowadzenia wody:	<b>Budynek posiada już czynne przyłącze do sieci wodociągowej</b>
W zakresie odprowadzenia ścieków:	<b>do instalacji kanalizacji sanitarnej firmy Graal (studnia o rzędnych 28,76/27,69 m.n.p.m. przy ulicy Zachodniej)</b>
<b>Wymagania szczegółowe</b> <small>(warunki wykonania połączenia, lokalizacja wodomierza głównego / urządzenia pomiarowego, ilość przyłączy, warunki prowadzenia robót, inne)</small>	
1. Warunki zachowują ważność tylko łącznie ze zgodą firmy GRAAL S. A. 2. Projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego, wraz z pisemną akceptacją firmy GRAAL S.A. należy przedłożyć do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 3. Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić stan techniczny istniejących przyłączy oraz na podstawie obliczeń sprawdzić czy przepustowość istniejącego przyłącza kanalizacyjnego jest dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków. W przypadku gdy przepustowość okaże się niewystarczająca, należy wybudować nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Inwalidów Wojennych w Wejherowie.	
<b>Granica odpowiedzialności Spółki z tytułu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków:</b> Granicę odpowiedzialności Przedsiębiorstwa z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków stanowi miejsce połączenia przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową oraz miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną.	
<b>E. PO SPEŁNIENIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW, PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ROBÓT I ZAWARCIU STOSOWNEJ UMOWY SPÓŁKA ZAPEWNIĄ:</b>	
dostarczanie wody w maksymalnej ilości: <b>6,5 m<sup>3</sup>/h</b> przy minimalnym ciśnieniu wody na przyłączy <b>0,2 MPa</b>	odprowadzanie ścieków w maksymalnej ilości: <b>6,5 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>F. UWAGI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentacja projektowa, wykonywanie robót i odbiory techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, szczególnie z prawem budowlanym, a także z wymaganiami Spółki zawartymi w załączniku(-ach) do niniejszych warunków.</li> <li>▪ Zabrania się projektowania i wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.</li> <li>▪ Zwiększenie zapotrzebowania na wodę, zmiana jej przeznaczenia i/lub rodzaju ścieków wymaga wystąpienia o zmianę warunków.</li> <li>▪ Przyłącze służy wyłącznie Usługobiorcy, z którym Przedsiębiorstwo zawarło umowę, chyba że stanowi ona inaczej.</li> <li>▪ Woda na cele przeciwpożarowe, może być pobierana z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 42 poz. 836, z późn. zm.), jednak PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostawy wody w przypadkach, o których mowa w § 28 Regulaminu. Powyższe oznacza, że sieci wodociągowe eksploatowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie są sieciami przeciwpożarowymi, a wymiarowanie przyłącza i zestawu wodomierzowego wynika z zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze lub przemysłowe, nie zaś ze względów na chwilowe przepływy wody do celów przeciwpożarowych.</li> </ul>	





## Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

### 1. Wymagania ogólne

1. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowę budynkiem należy wykonywać jedno przyłącze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomości zabudowanej budynkiem rozległym w planie, o układzie klatkowym należy wykonywać dla każdej klatki oddzielne przyłącze kanalizacyjne.
2. Średnica przyłączy kanalizacyjnych powinna być dostosowana do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) i nie może być mniejsza niż 150 mm.

### 2. Usytuowanie

1. Przyłącza kanalizacyjne należy prowadzić po trasach zbliżonych do linii prostych i prostopadłych do kanału, najkrótszą drogą do obiektu budowlanego w takiej odległości od krawędzi obiektu budowlanego, aby wykopy pod przewody nie naruszały stateczności fundamentów.
2. Przyłącza kanalizacyjne należy układać w ziemi o 0,4 metra poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej tworzącej przewodu do rzędnej projektowanego terenu.
3. W sytuacjach, w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, należy przyłącza kanalizacyjne zabezpieczyć przed zamarzaniem.
4. Przy współbieżnym prowadzeniu przyłączy kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi i gazowymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odległość od przyłącza do sąsiedniego rurociągu lub kabla nie powinna być mniejsza niż 1,5, 0,8 i 0,5m.

### 3. Materiały

1. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur i kształtek kamionkowych pokrytych całkowicie szkliwem, łączonych na uszczelki.
2. Dopuszcza się wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych z rury i kształtek z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelkę.

### 4. Połączenie z kanałem bocznym

1. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi należy wykonać za pomocą trójników, studzienek połączeniowych lub studzienek spadowych.
2. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych należy wykonać za pomocą trójników lub studzienek połączeniowych o średnicy 1200 mm.
3. Połączenia przyłączy kanalizacyjnych z kanałami bocznymi żelbetowymi mogą być wykonywane wyłącznie w studzienkach kanalizacyjnych.
4. W przypadku, kiedy połączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału bocznego jest wykonywane w istniejącej studzience to różnica poziomów dna studzienki i przyłącza kanalizacyjnego nie może przekraczać 0,5 m.
5. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego i przyłącza kanalizacyjnego należy stosować kaskadę ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki. Dopuszcza się stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnątrz studzienki w przypadku włączenia do studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm.
6. W przypadku, kiedy połączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału bocznego jest wykonywane w nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przyłącza kanalizacyjnego powinno być na tym samym poziomie.
7. Ścieki odprowadzane przyłączem kanalizacyjnym i kierunek płynących ścieków w kanale bocznym powinny tworzyć kąt połączeniowy  $\alpha=90\div 135^{\circ}$ .

Załącznik nr 3.  
Wyciąg z mapy zasadniczej



MAPA DZIAŁALNOŚCI WYKONANIECZNA  
z wytycznymi do budowy  
STACJA IZOLACyjNA  
STACJA IZOLACyjNA


Wzrost pomiarów  
zaw. w. 10.10.2022  
miejsc. WYKONANIECZNA  
data 10.10.2022  
os. 10.10.2022

Wykonano 10.10.2022  
Przebieg robót  
Przebieg robót  
Przebieg robót

3. integralna część niniejszego ugodniene jest osiempiowy  
(podpisany) i numer porządkowy - rys nr 2

Wzrost pomiarów  
zaw. w. 10.10.2022  
miejsc. WYKONANIECZNA  
data 10.10.2022  
os. 10.10.2022

5052850

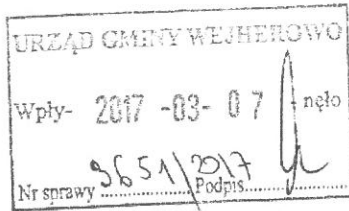

Wejherowo, 2017-03-02

Urząd Gminy Wejherowo

Referat Inżynierii Środowiska

Osiedle Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

GRAAL S.A.  
ul. Zachodnia 22  
84-200 Wejherowo  
tel. (0-58) 677 58 20  
fax: (0-58) 677 28 43

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ  
w Gdańsku VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
nr KRS 0000205630  
NIP: 588-20-01-859

Kapitał Zakładowy:  
80.564.850 zł  
Kapitał Wpłacony  
80.564.850 zł

Dotyczy: pisma RIS.7010.5.2017.TD

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2017 roku, w sprawie przyłączenia Urzędu Gminy tj. budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie, do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem naszej instalacji kanalizacyjnej, niniejszym potwierdzamy taką możliwość.

Niemniej jednak decyzja ostateczna zostanie podjęta po przeanalizowaniu projektu, warunków przyłącza oraz szczegółowych ustaleniach pomiędzy stronami, w tym ilości odprowadzanych ścieków, warunków na jakich udostępniono by Państwu naszą instalację oraz nasz teren na cele wykonania przedmiotowego przyłącza.

Z poważaniem

PREZES RADZĄDU

*Bogusław Kowalczyk*