


Istniejąca część budynku poza zakresem opracowania

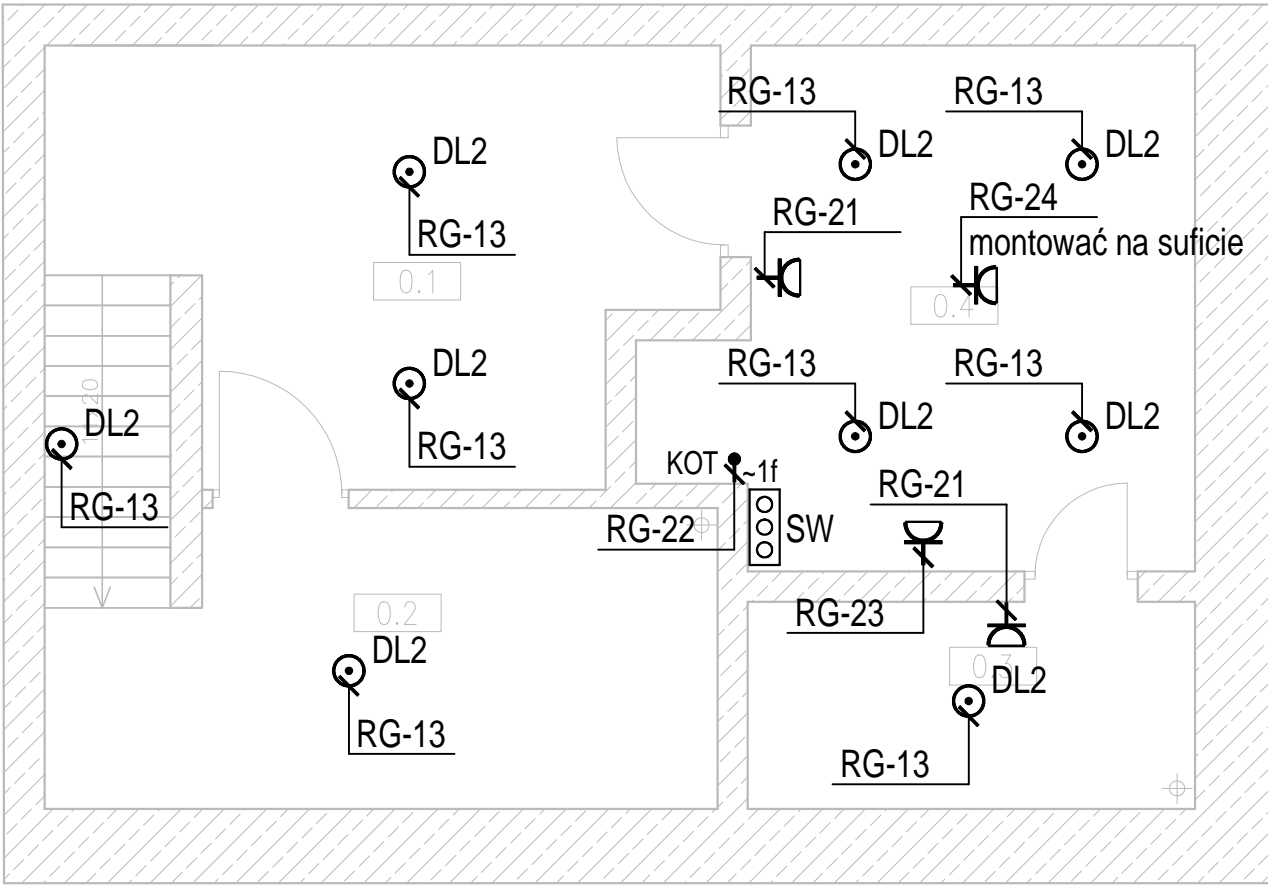

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. [M2] |
|------------------|---------------------|----------|-----------|
| 0.1 | KORYTARZ | POSADZKA | 10,76 |
| 0.2 | POM. GOSPODARCZE | POSADZKA | 8,23 |
| 0.3 | SKŁAD OPAŁU | POSADZKA | 4,17 |
| 0.4 | KOTŁOWNIA | POSADZKA | 11,10 |
| SUMA POWIERZCHNI | | | 34,26 |

LEGENDA

-
- gniazdo elektryczne podwójne podtynkowe L+N+PE, 16A, 230V AC, IP20
-
- gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe L+N+PE, 16A, 230V AC, IP44
-
- gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe L+N+PE, 16A, 230V AC, IP20
-
- ~1f / ~3f

XXX
- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC lub trójfazowy 400V AC do:
Dz - dzwonka, Dom - domofonu, K - kuchenki elektrycznej

-
- przycisk dzwonkowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20
-
- łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20
-
- łącznik oświetlenia świecznikowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20
-
- łącznik oświetlenia schodowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20
-
- KZ2
- oprawa natynkowa z czujką ruchu, LED 3W, IP44

-
- DL2
- oprawa natynkowa z czujką ruchu, LED 17W, IP44
-
- wypust oświetleniowy sufitowy
-
- IP44
- wypust oświetleniowy sufitowy do oprawy min. IP44
-
- XX
- rozdzielnica / tablica elektryczna
-
- XXX
- szyna wyrównawcza

| | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|-------------|
| Temat: | | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE PRZY UL. BUKOWEJ W BOLSZEWIE | | | | |
| Inwestor: | | Stadium: | | |
| GMINA WEJHEROWO ul. Os. Przejazni 6, 84-200 Wejherowo | | Projekt | | Wykonawczy |
| Jednostka projektowa: | | Branża: | | |
| HANDEL-HURT-DETAL Art. Przemysłowymi i Spożywczymi Krystyna Proskura, 84-240 Reda, ul. Orzeszkowej 35 | | ELEKTRYKA | | |
| Tytuł rysunku: | | Skala: | Nr wersji: | Nr rysunku: |
| Instalacje elektryczne. Rzut piwnicy | | 1:50 | 01 | E-1 |
| FUNKCJA | IMIE, NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Michał Hanowicz | POM/0214/P00E/12 | instalacje elektryczne | |
| Opracował/a | | | | |
| Sprawdzający | | | | |
| Data: | lipiec 2015 | Kopieństwa przekazywane wraz z ostatecznymi osobom trzecim jedynie na podstawie umowy opracowywanych | | |